

完工報告



工程名稱：中部鋼鐵廠 20"蒸汽管線阻斷增設閥件工程

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部鋼鐵廠 20 吋蒸汽管線阻斷增設閥件工程



1. 施工機具定位




2. 模具組焊作業

工程名稱：中部鋼鐵廠 20 吋蒸汽管線阻斷增設閥件工程




3. 安裝開孔機後執行斷管作業

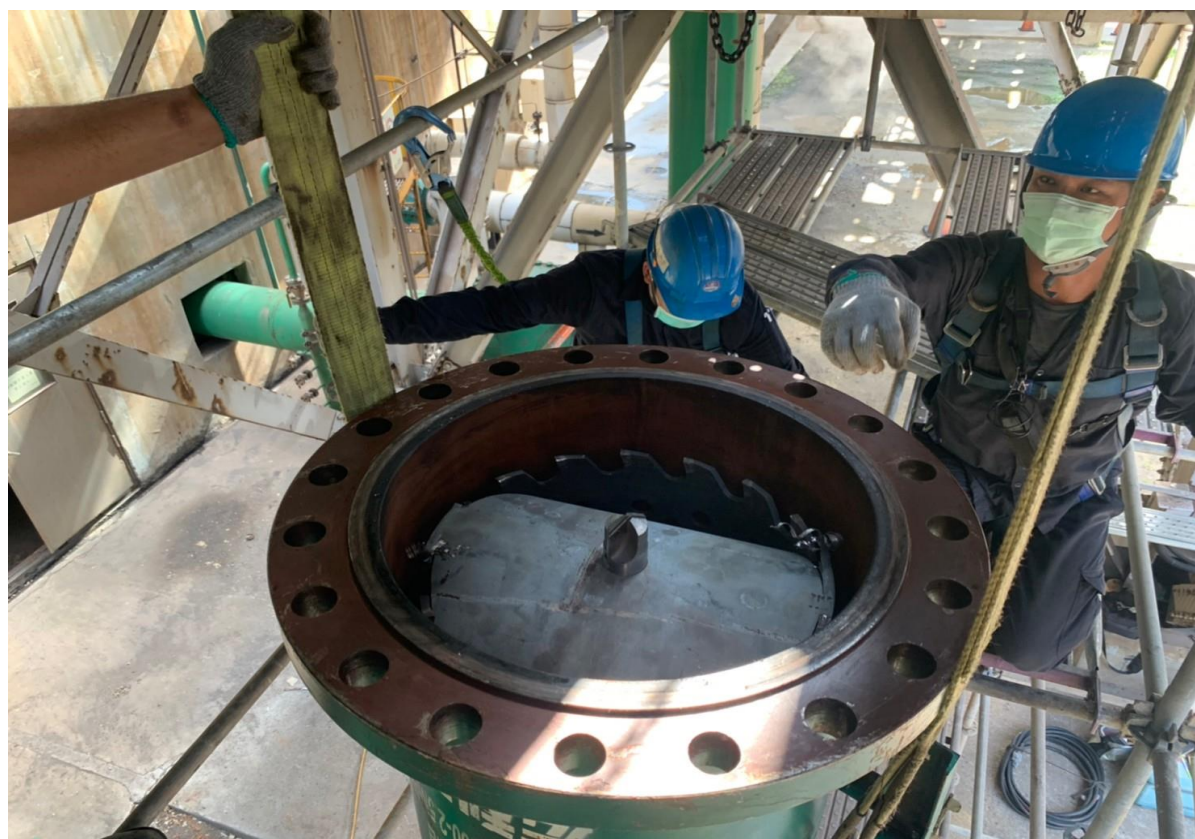

4. 斷管作業完成確認料塊取出

工程名稱：中部鋼鐵廠 20 吋蒸汽管線阻斷增設閥件工程

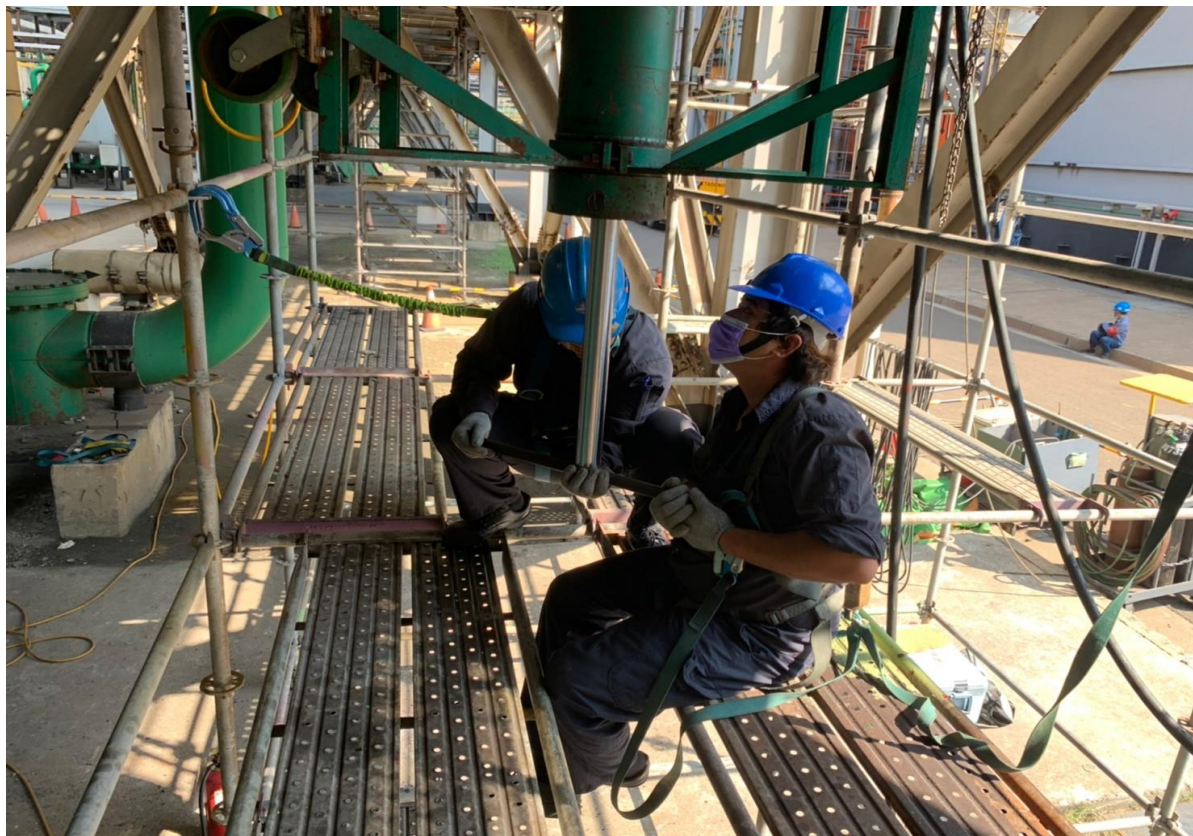

5. 安裝阻斷器後進行阻斷作業



6. 阻斷完成後進行切管作業

工程名稱：中部鋼鐵廠 20 吋蒸汽管線阻斷增設閥件工程



7. 切管完成確認管內阻斷情形



8. 閘閥增設完成

工程名稱：中部鋼鐵廠 20 吋蒸汽管線阻斷增設閥件工程



9. 下堵作業



10. 管線阻斷閥件增設完成