

施工前、中、後照片對照表

材質：碳鋼 內容物：冷卻水 溫度：14~18℃ 壓力：4 kg/cm²

申請工作名稱：南部科學園區電子廠冷卻水管 18 吋阻斷閥件更換作業

施工前



施工中



施工中

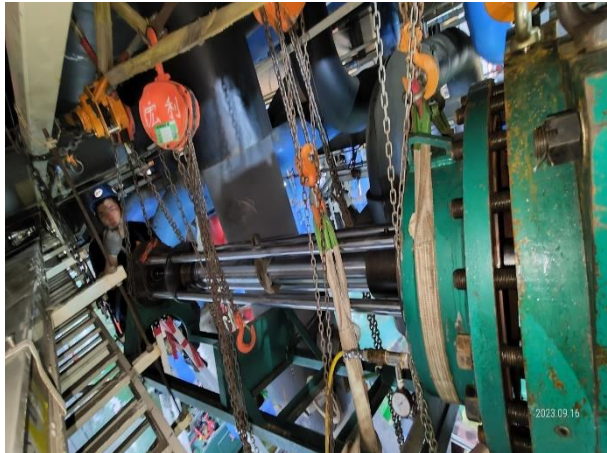
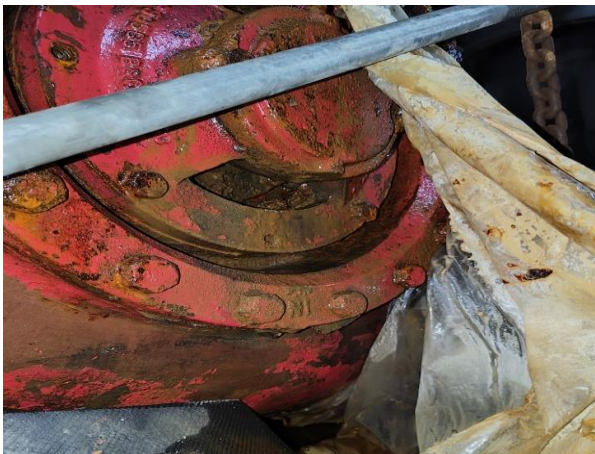


照片需能明確判別施工內容，以利後續結算追蹤

施工前、中、後照片對照表

材質：碳鋼 內容物：冷卻水 溫度：14~18℃ 壓力：4 kg/cm²

申請工作名稱：南部科學園區電子廠冷卻水管 18 吋阻斷閥件更換作業

施工中	施工後	施工後
		
		

****照片需能明確判別施工內容，以利後續結算追蹤****