

施工前、中、後照片對照表

材質：碳鋼 內容物：蒸氣冷凝水 溫度：95~110℃ 壓力：4.5 kg/cm²

申請工作名稱：中部鋼鐵廠蒸氣冷凝水管線兩吋阻斷



施工前



施工前



施工中

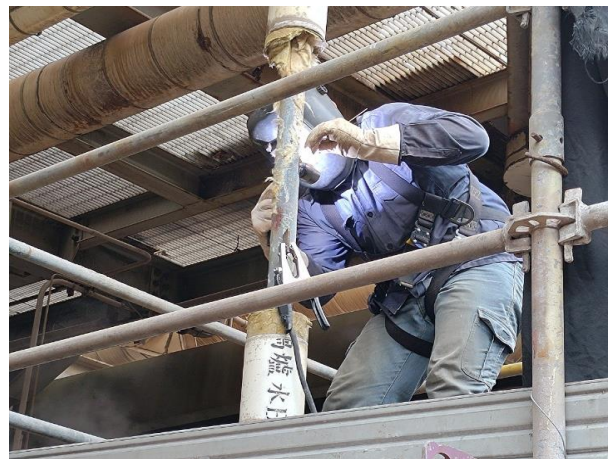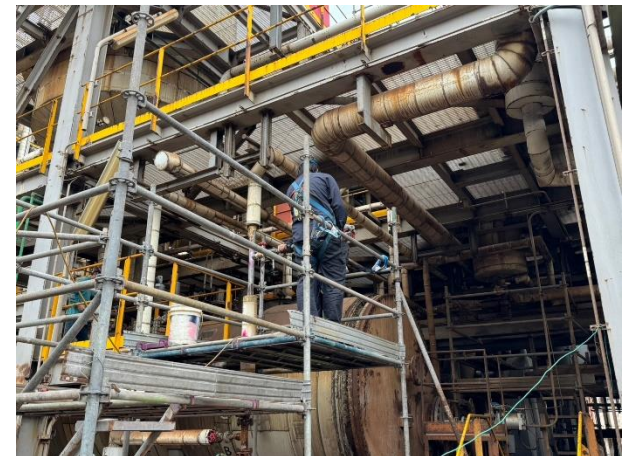

照片需能明確判別施工內容，以利後續結算追蹤

施工前、中、後照片對照表

材質：碳鋼 內容物：蒸氣冷凝水 溫度：95~110℃ 壓力：4.5 kg/cm²

申請工作名稱：中部鋼鐵廠蒸氣冷凝水管線兩吋阻斷

施工中



施工後



施工後



照片需能明確判別施工內容，以利後續結算追蹤