

完工報告



材質：碳鋼 內容物：冷卻水

溫度：28~36℃ 壓力：4 kg/cm²

工程名稱：中部石化廠冷卻水管 18 吋阻斷

宏 利 工 程 有 限 公 司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠冷卻水管 18 吋阻斷




1. 現場機具定位情形



2. 夾板閥吊裝情形

工程名稱：中部石化廠冷卻水管 18 吋阻斷

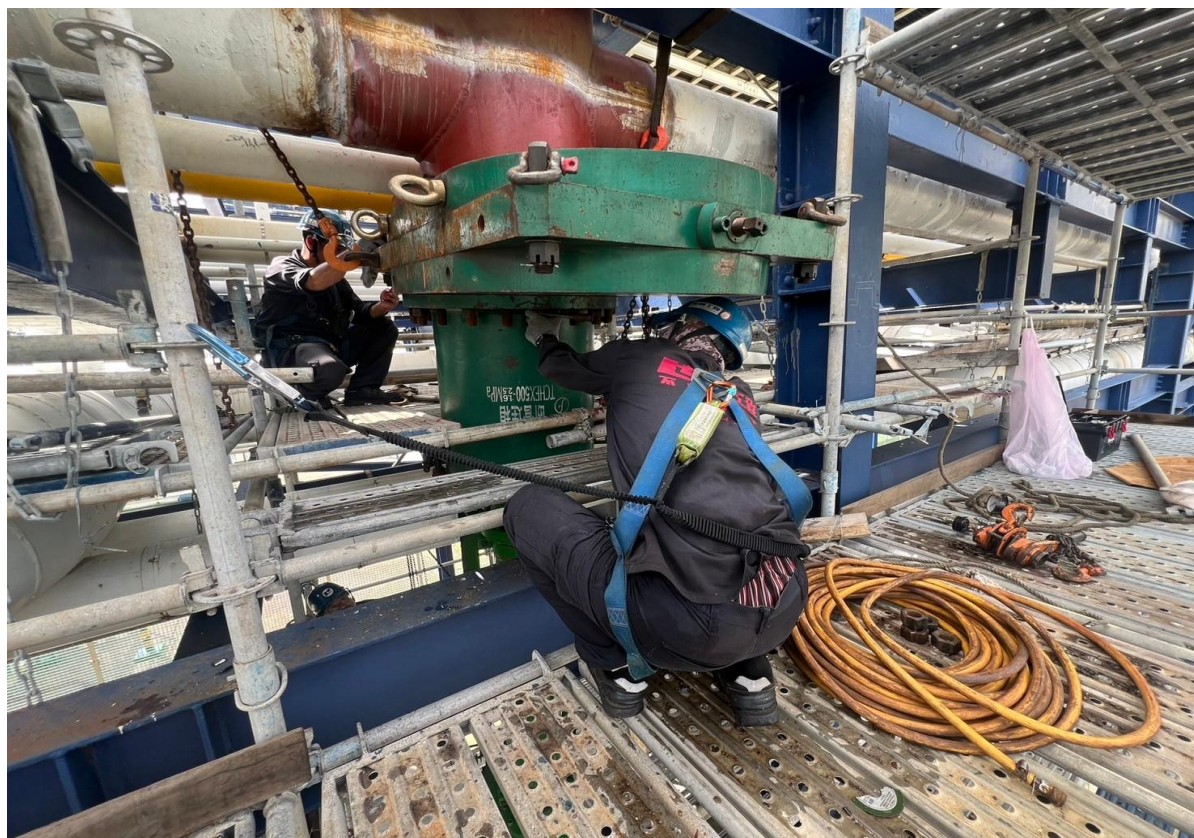

3.開孔機具安裝作業




4.開孔前試壓作業

工程名稱：中部石化廠冷卻水管 18 吋阻斷



5. 斷管完成移除開孔機具

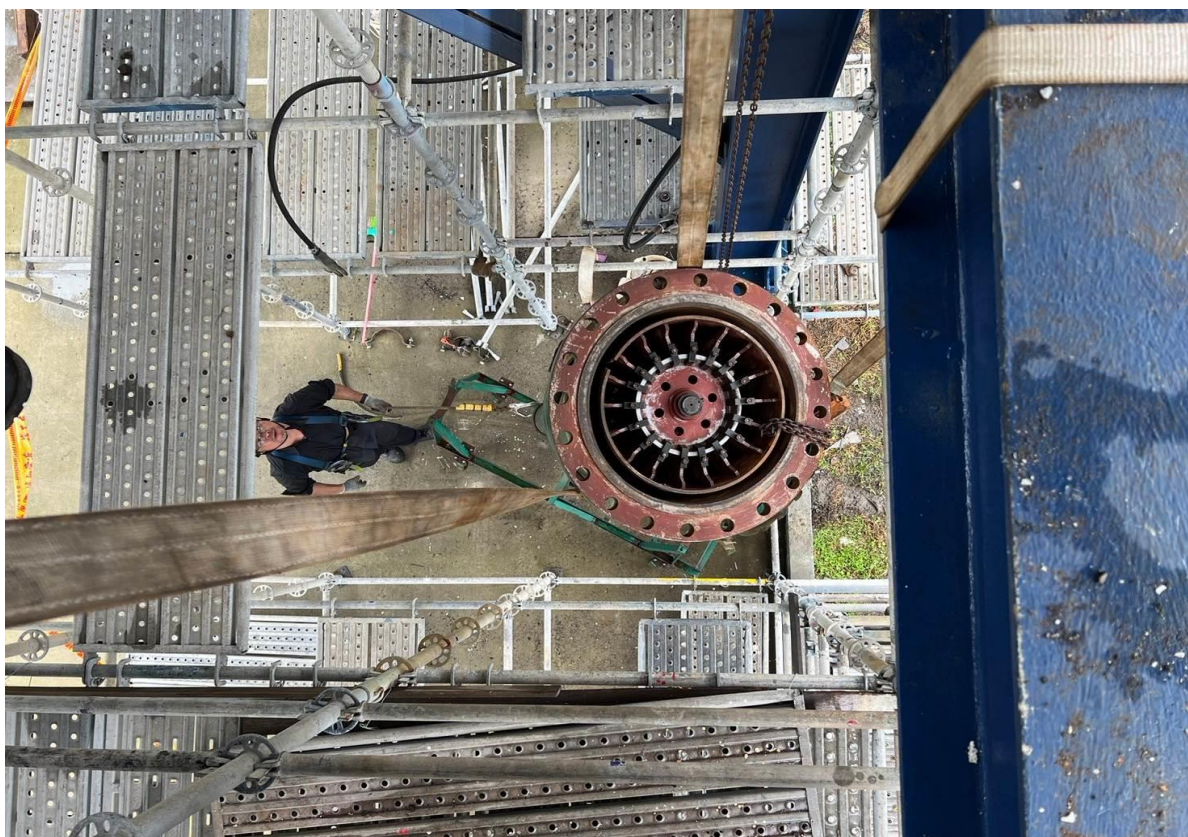

6. 阻斷機具吊裝作業

工程名稱：中部石化廠冷卻水管 18 吋阻斷




7. 人員安裝開孔機後進行試壓作業



8. 阻斷後增設閥件完成

工程名稱：中部石化廠冷卻水管 18 吋阻斷

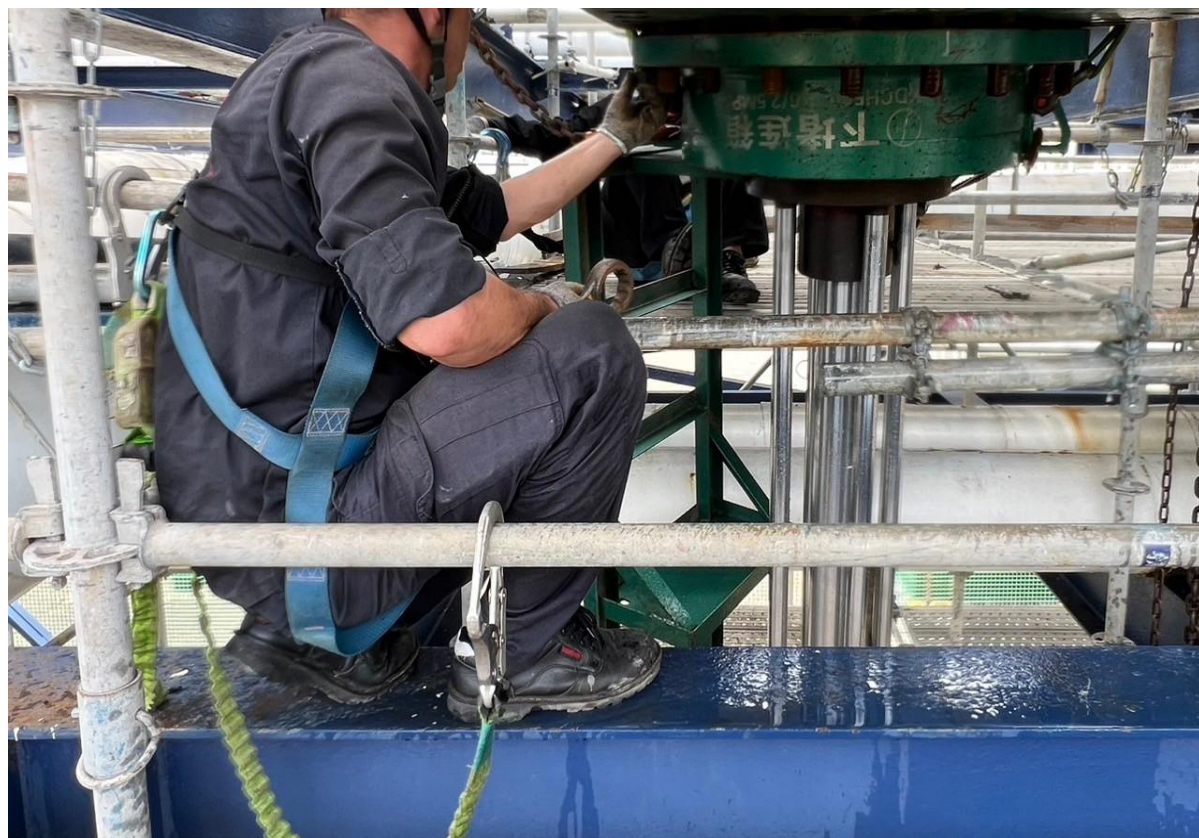

9. 阻斷機具移除後進行下堵作業



10. 下堵作業完成

工程名稱：中部石化廠冷卻水管 18 吋阻斷



11. 夾板閥移除作業



12. 安裝盲法蘭