

完工報告



工程名稱：竹科光電廠 3”/2”不斷水開孔工程

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：竹科光電廠 3" /2" 不斷水開孔工程




1. 模具組焊作業




2. 焊道檢查作業

工程名稱：竹科光電廠 3" /2" 不斷水開孔工程

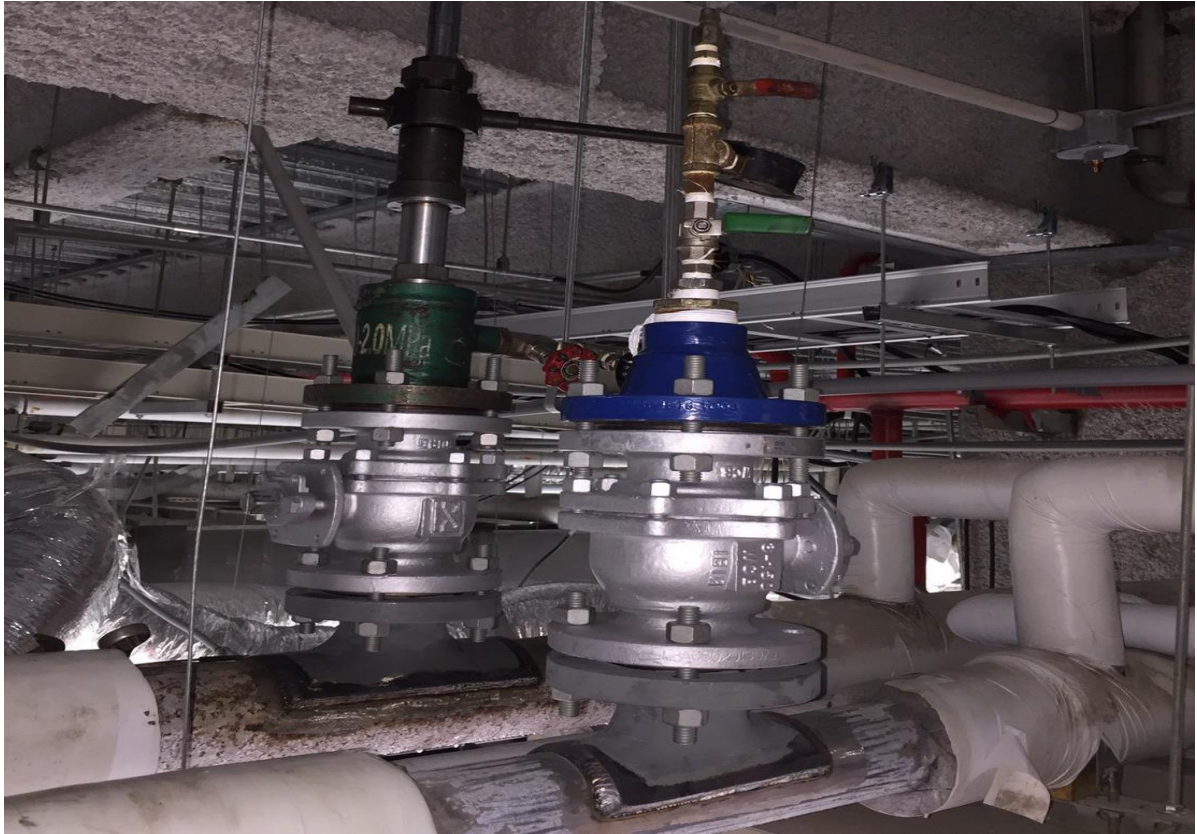


3. 安裝機具及盲法蘭進行試壓作業

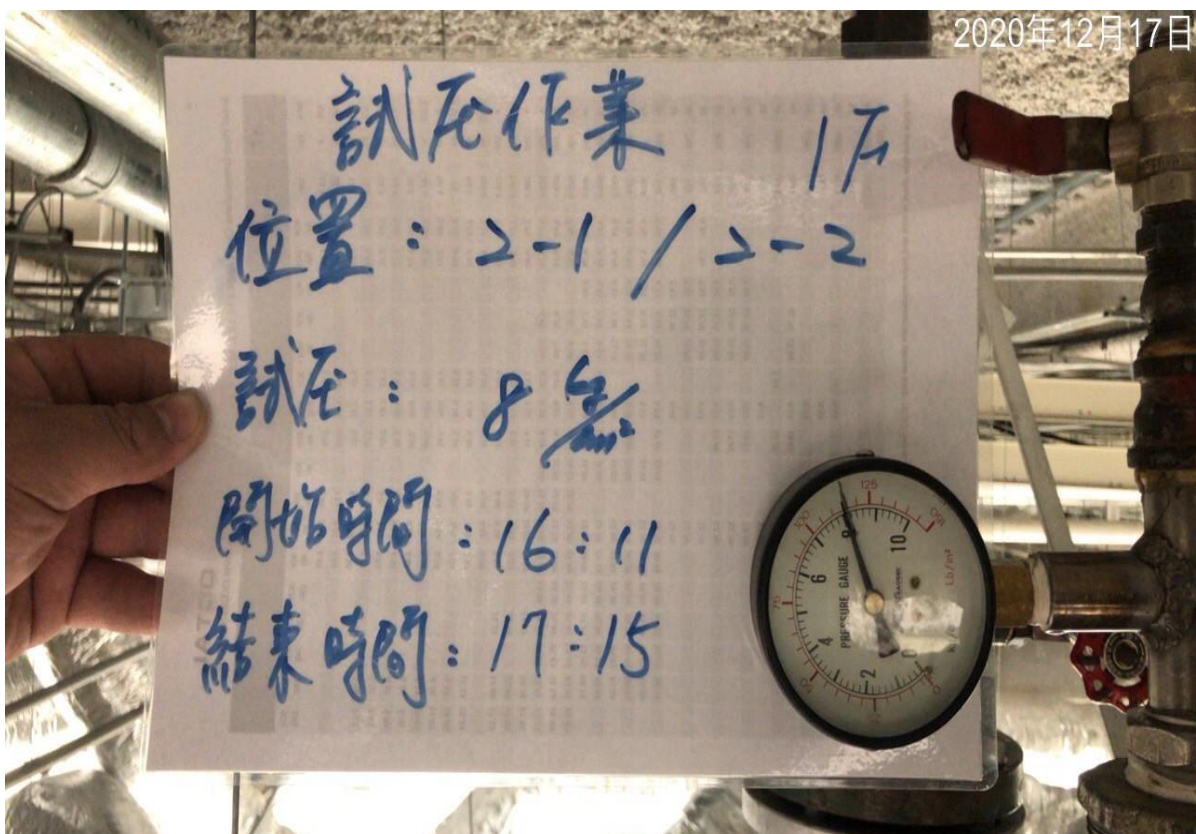

4. 試壓(氣壓) 8 kg/cm²

工程名稱：竹科光電廠 3" /2" 不斷水開孔工程

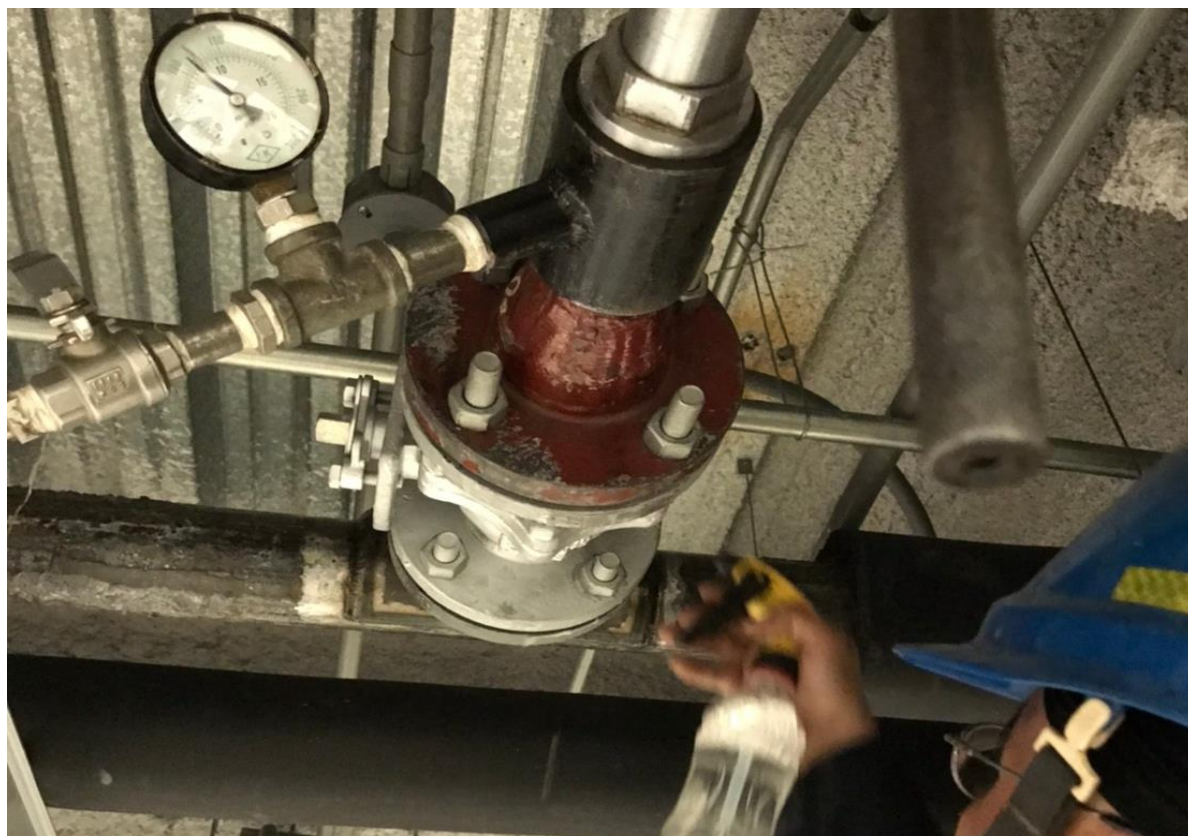

5. 泡沫水抓漏，確認有無洩漏情形



6. 人員進行開孔作業

工程名稱：竹科光電廠 3" /2" 不斷水開孔工程



7.開孔完成確認鐵片取出



8. 施工完成將球閥關閉，並交由配管廠商配管