

# 完工攝影報告

工程名稱：高雄電子廠冰水管路4吋插管工程

施工期間：113.01.14 - 113.01.15

施工廠商：宏利工程

溫度：8~14°C

壓力：4 kg/cm<sup>2</sup>

材質：碳鋼

內容物：冰水



1. 現場施工前環境檢測作業



2. 保溫移除作業

# 完工攝影報告

工程名稱：高雄電子廠冰水管路4吋插管工程

施工期間：113.01.14 – 113.01.15

施工廠商：宏利工程

溫度：8~14°C

壓力：4 kg/cm<sup>2</sup>

材質：碳鋼

內容物：冰水



3. 管線研磨作業



4. 短管法蘭焊接完成

# 完工攝影報告

工程名稱：高雄電子廠冰水管路4吋插管工程

施工期間：113.01.14 - 113.01.15

施工廠商：宏利工程

溫度：8~14°C


壓力：4 kg/cm<sup>2</sup>

材質：碳鋼

內容物：冰水



5. 閥件安裝作業

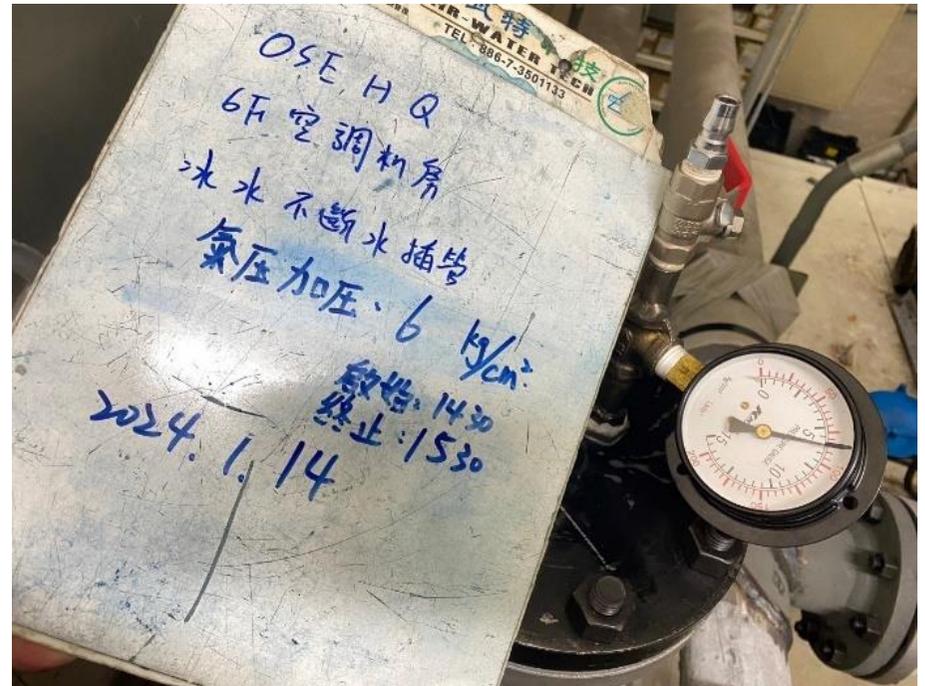

6. 開孔前進行試壓作業

# 完工攝影報告

工程名稱：高雄電子廠冰水管路4吋插管工程

施工期間：113.01.14 - 113.01.15

施工廠商：宏利工程

溫度：8~14°C

壓力：4 kg/cm<sup>2</sup>

材質：碳鋼

內容物：冰水



7. 開孔機具安裝作業



8. 開孔機具安裝作業

# 完工攝影報告

工程名稱：高雄電子廠冰水管路4吋插管工程

施工期間：113.01.14 – 113.01.15

施工廠商：宏利工程

溫度：8~14°C

壓力：4 kg/cm<sup>2</sup>

材質：碳鋼

內容物：冰水



9. 人員進行開孔作業



10. 人員進行開孔作業

# 完工攝影報告

工程名稱：高雄電子廠冰水管路 4 吋插管工程

施工期間：113.01.14 – 113.01.15

施工廠商：宏利工程

溫度：8~14°C

壓力：4 kg/cm<sup>2</sup>

材質：碳鋼

內容物：冰水



11. 開孔完成確認鐵片取出



12. 施工完成安裝盲法蘭