

施工前、中、後照片對照表

材質：碳鋼 內容物：冷卻水 溫度：28~40℃ 壓力：8 kg/cm²

申請工作名稱：中部鋼鐵廠冷卻水管 4 吋開孔 x6pc

施工前



施工中



施工後



照片需能明確判別施工內容，以利後續結算追蹤

施工前、中、後照片對照表

材質：碳鋼 內容物：冷卻水 溫度：28~40℃ 壓力：8 kg/cm²

申請工作名稱：中部鋼鐵廠冷卻水管 4 吋開孔 x6pc

施工前	施工中	施工後
		
		


照片需能明確判別施工內容，以利後續結算追蹤

施工前、中、後照片對照表

材質：碳鋼 內容物：冷卻水 溫度：28~40℃ 壓力：8 kg/cm²

申請工作名稱：中部鋼鐵廠冷卻水管 4 吋開孔 x6pc


施工前

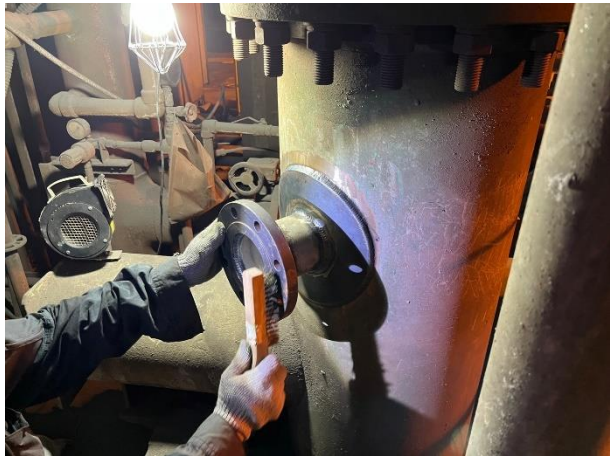

施工中



施工後

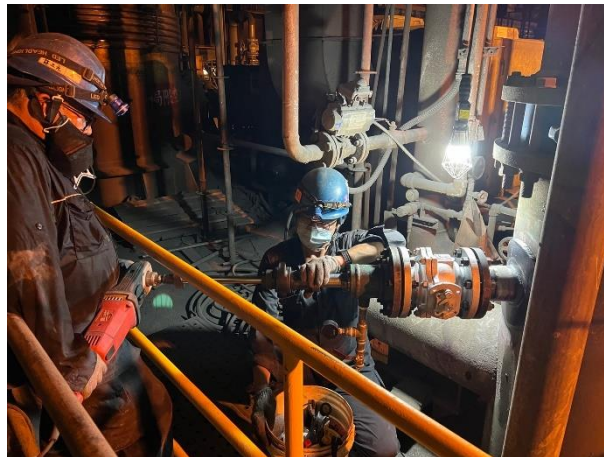

****照片需能明確判別施工內容，以利後續結算追蹤****

施工前、中、後照片對照表

材質：碳鋼 內容物：冷卻水 溫度：28~40℃ 壓力：8 kg/cm²

申請工作名稱：中部鋼鐵廠冷卻水管 4 吋開孔 x6pc

施工前



施工中



施工後



****照片需能明確判別施工內容，以利後續結算追蹤****

施工前、中、後照片對照表

材質：碳鋼 內容物：冷卻水 溫度：28~40℃ 壓力：8 kg/cm²

申請工作名稱：中部鋼鐵廠冷卻水管 4 吋開孔 x6pc

施工前	施工中	施工後
		
		


照片需能明確判別施工內容，以利後續結算追蹤

施工前、中、後照片對照表

材質：碳鋼 內容物：冷卻水 溫度：28~40℃ 壓力：8 kg/cm²

申請工作名稱：中部鋼鐵廠冷卻水管 4 吋開孔 x6pc

施工前

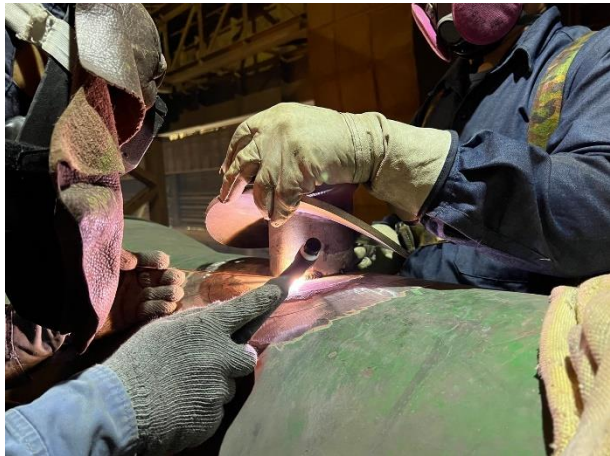

施工中



施工後



照片需能明確判別施工內容，以利後續結算追蹤